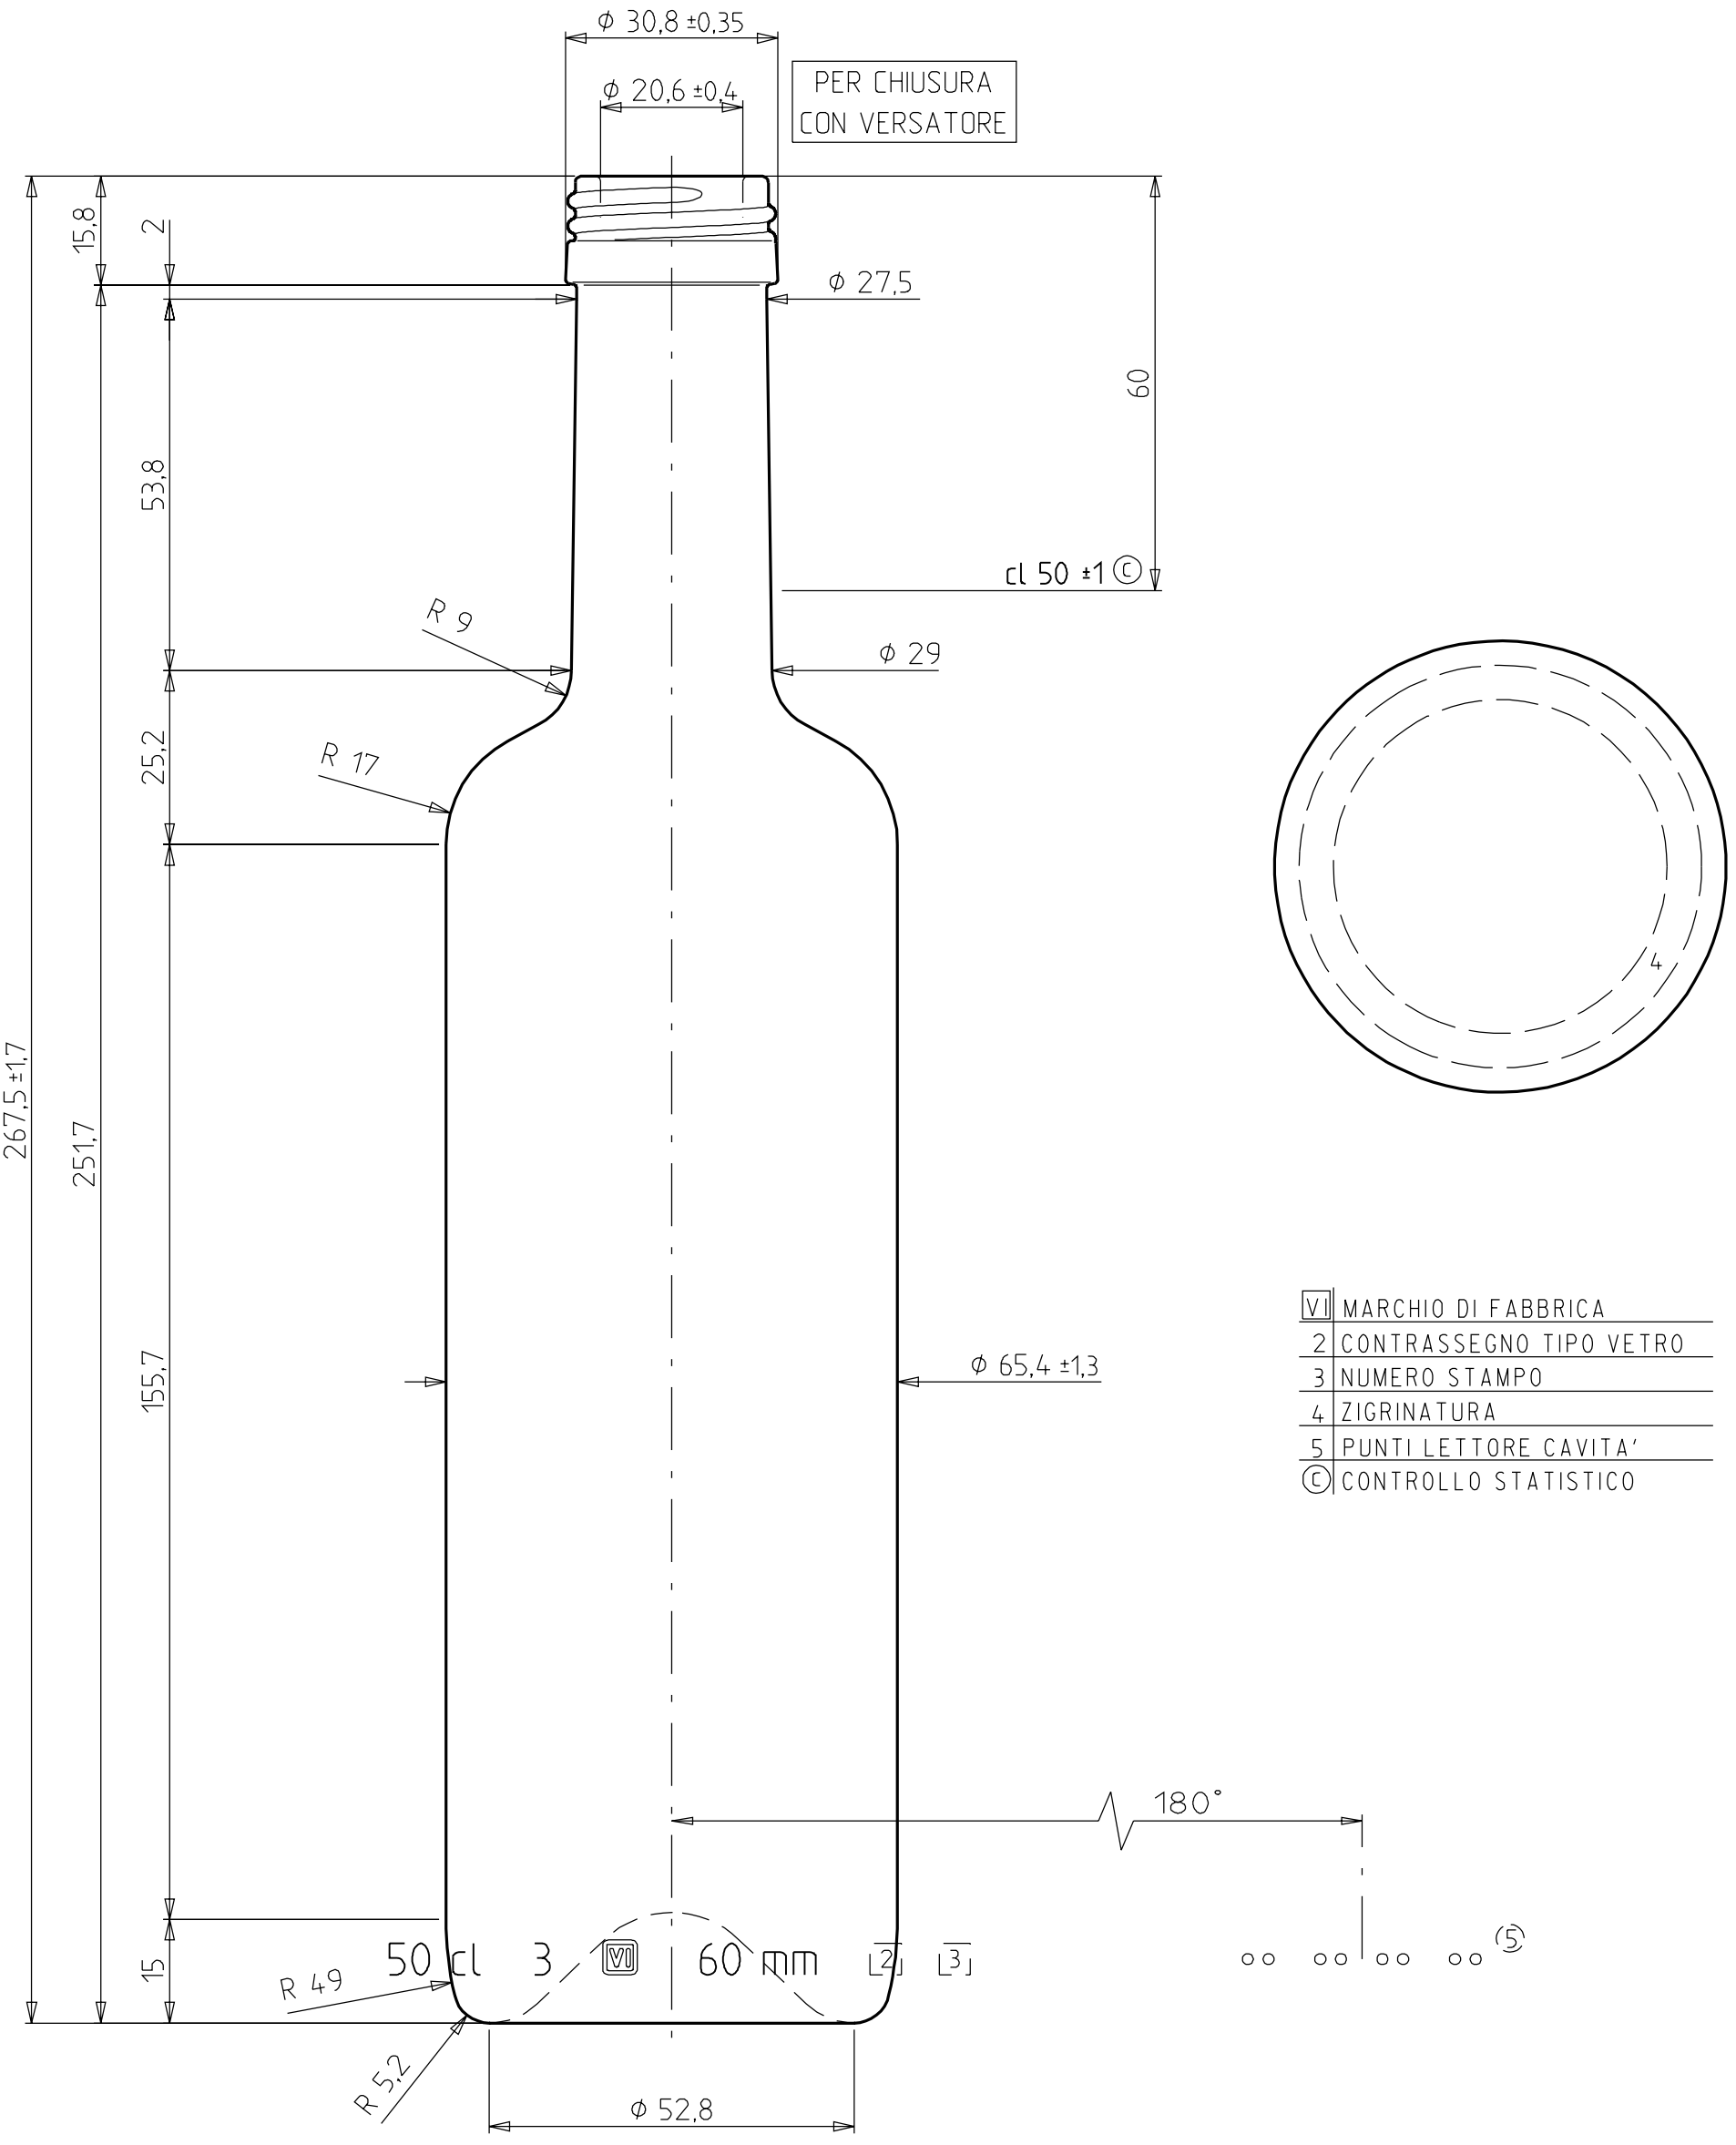

VI	MARCHIO DI FABBRICA
2	CONTRASSEGNO TIPO VETRO
3	NUMERO STAMPO
4	ZIGRINATURA
5	PUNTI LETTORE CAVITA'
Ⓒ	CONTROLLO STATISTICO

VISTO PER APPROVAZIONE

DATA _____

QUOTE ESPRESSE IN mm SOLO LE QUOTE CON INDICAZIONE DI TOLLERANZA SONO IMPEGNATIVE

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI SAINT-GOBAIN VETRI S.p.A.. NE E' VIETATA LA RIPRODUZIONE SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.

SAINT-GOBAIN VETRI

ARTICOLO: ACETO BALSAMICO NL 50 cl 3-PPM

BOCCA: UNI 6144 - 31,5 media - P.P.V.

DIAMETRO MIN. FORO PASSANTE	PESO (g)	CAPACITA'(cl)
18,5	330	52
TOLLERANZA VERTICALITA' ± 3		RASO BOCCA
CLIENTE VARI		

CODICE	COLORE
3339 3293	MEZZO BIANCO ALTA PROTEZ. AG

N°	MODIFICHE	DATA	FIRMA
7			
6			
5			
4			
3			
2			
1	ins. codice colore MB	16/01/03	BC

CONTR.	
DISEGN.	S. Innocenti
DATA	09/09/02
SCALA	1:1
BOCCA N°	116.1 -55
ST. N°	11122
DIS. N°	3074